1 PLANTA BAIXA
ESC.: 1/50

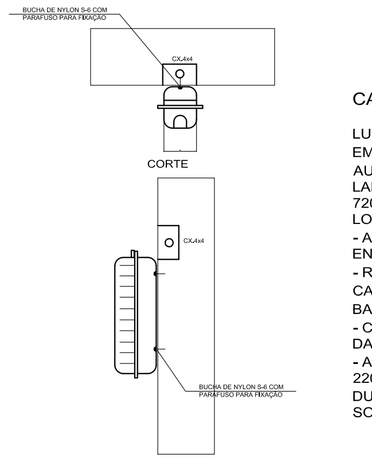

CARACTERÍSTICAS

LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA, ACENDE AUTOMÁTICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL DE 9W, 720 LUMENS, COM FLUXO LUMINOSO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM DESNÍVEL
- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA,
- RECARREGA ATRAVÉS DE CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO COM 2 BATERIAS DE NÍQUEL
- CÁDMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O RETORNO DA ENERGIA,
- AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS, -ALIMENTAÇÃO 220V, -LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DULUX S/E 9W -FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE SOBREPOR

3 DET. - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
SEM ESCALA



SINALIZACAO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23
COR DE FUNDO = VERMELHA
COR DO SIMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

4 SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2
SEM ESCALA

	LEGENDA
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6,0 KG
	INDICAÇÃO DE COLUNA DE INCENDIO
17 130/60	SINALIZAÇÃO

NOTAS DE INCÊNDIO

1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- CO2 - CARGA C/ PESO MÍNIMO DE 6KG, CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO S/ COSTURA SAE 1040 OU DIN 2448, EQUIPADO COM MANGUEIRA COMPOSTA DE BORRACHA E MALHA DE AÇO TRANÇADO PARA AS PRESSÕES ESPECIFICADAS NAS NORMAS ABNT - EB 150/60,

- PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C" ,DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg ,CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EB 148/62.

2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CREA:SEM OFUSCAMENTO.
3. ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS, PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM POSSUIR TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO ACABADO

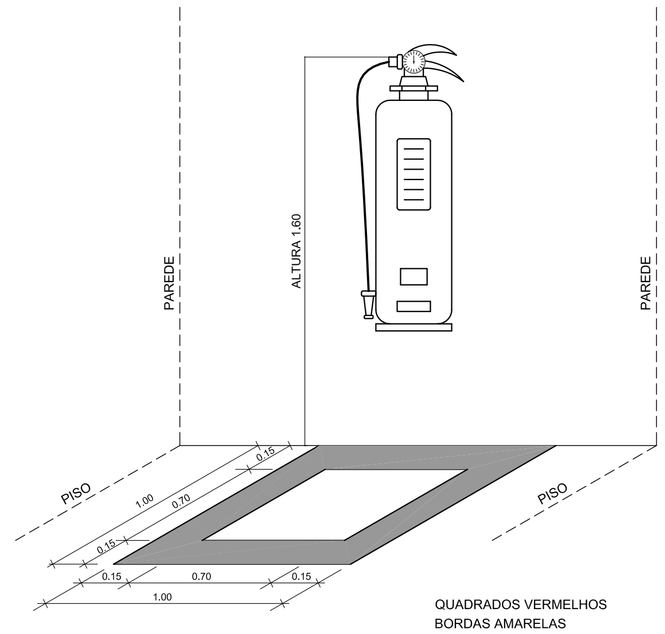

OBS.: COTAS EM METROS

QUADRADOS VERMELHOS
BORDAS AMARELAS

2 MARCAÇÃO NO PISO
SEM ESCALA

Codigo	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
13		saida de emergencia	Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
17		Saida de emergencia	Simbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAIDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAIDA DE DEMERGENCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
23		Extintor de incêndio	Simbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO.

REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL

PROPRIETÁRIO: FS / UNB - LABORATÓRIO PROF. JOSE ELIAS DE PAULA

ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO S/N - ASA NORTE BRASILIA - DF

AUTOR DO PROJETO: NATAN ARON BIRENBAUM — CREA: 46081-D/RJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASS. DO PROPRIETÁRIO

ASS. AUTOR DO PROJETO — CREA: 46081-D/RJ

ASS. RESP. TÉCNICO DA OBRA

DREAP.: — CREA:

DATA DA PLOTAGEM - 14/12/2017

BIRENBAUM
PROJETOS E TECNOLOGIA
ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 ED. CEARÁ SALA 607 - CEP.:70303-900
TELEFONE: 0xx(61) 3038-1696
FONE/FAX: 0xx(61) 3037-7919

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO DO LAB. PROF. JOSÉ ELIAS DE PAULA
CONTEUDO DO DESENHO: PLANTA BAIXA
DESENHO Nº: 01/01

ESCALA:	DATA:	UNIDADE:	VISTO:
INDICADA	NOV/2017	m	

DESENHO: ARQUIVO - FS_LJEP- LJEP - ESG_HID_INC

FORMATO - 841 mm x 594 mm